


A noter : Les données départementales sont à manier avec précaution du fait de l'existence de particularités locales pouvant fortement altérer les résultats des estimations


## ◆ CHIFFRES CLÉS DES RÉSULTATS SUR LE DÉPARTEMENT DE LA MEUSE – 2015

Caractéristiques des services d'eau potable du département de la Meuse - 2015		Part du Bassin Rhin-Meuse
Services d'eau potable	177	14%
Habitants desservis	124 794	2,8%
Longueur du réseau estimé	≈ 2 136 km	4,3%

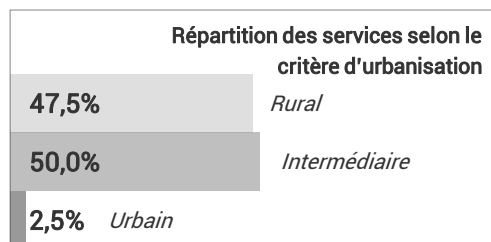

Indicateurs de performance des réseaux – Meuse		Bassin – 2015
Densité de la population (habitants/km)	36,4	42,0
Rendement moyen (%)	75%	81%
Indice Linéaire de Pertes moyen (m3/km/jour)	3,5	3,6
Taux de renouvellement annuel moyen	0,2%	0,6%
ICGP moyen – 44 services (sur 120 points)	86,9	79,7

Répartition du volume d'eau introduit estimé sur les réseaux en Meuse en 2015



■ Volume consommé ou vendu  
■ Pertes en eau potable

Pertes d'eau potable sur la Meuse  
≈ **3,4% des pertes du bassin Rhin-Meuse**  
(sur un total ≈ 87 millions de m³ d'eau perdus)

## CONFORMITÉ DES SERVICES D'EAU DANS LA MEUSE VIS-À-VIS DU GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT DÉCRET 2012-97 DU 27/01/2012


### ◆ Etablissement du descriptif détaillé des réseaux (en fonction de l'ICGP)

Valeur de l'ICGP	Non conforme < 40 points
Nombre de services	5
% services	11,4%
% population	2,5%
% linéaire	4,0%

**11,4%** des services de la Meuse répondants sur SISPEA en 2015 (rappel :44 services) ont un indice inférieur à **40 points** témoignant de l'absence d'un descriptif détaillé des réseaux au sens de la réglementation (bassin Rhin-Meuse : 16,5%).

### ◆ Respect du rendement seuil

Répartition des services selon l'atteinte ou non du rendement seuil - Meuse

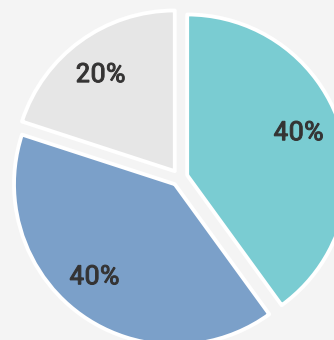

■ Atteint l'objectif 85%  
■ Atteint le rendement seuil 65+0,2ILC  
■ N'atteint pas le rendement seuil 65+0,2ILC

ILC = Indice Linéaire de Consommation

PERFORMANCES SELON LE CRITÈRE D'URBANISATION


Estimations des indicateurs de performance par critère d'urbanisation	Rural	Intermédiaire	Urbain
Rendement moyen (%)	74,6%	75,5%	N.d*
Indice Linéaire de Pertes moyen (m3/km/jour)	2,3	5,9	N.d*
Taux de renouvellement annuel moyen	0,1%	0,4%	N.d*

Rappel des estimations pour le bassin Rhin-Meuse

Rural	Intermédiaire	Urbain
73,4%	77,9%	86%
2,4	5,0	8,9
0,5%	0,4%	0,7%

N.d\*. Les données ne peuvent être affichées car représentativité insuffisante


Caractérisation des ILP selon la densité - Meuse

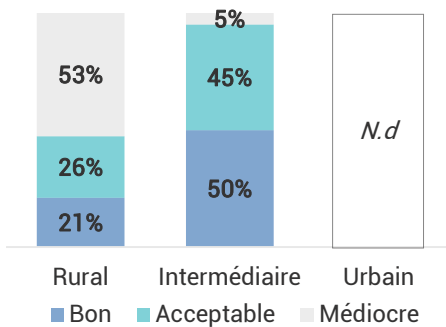

- Selon les estimations, les services d'eau potable « ruraux » de Meuse auraient un rendement et un ILP globalement similaires à l'ensemble des services ruraux du Bassin. Toutefois le taux de renouvellement semble inférieur, tirant par le bas les moyennes pour le département
- Les performances des services classés « intermédiaires » semblent également moyennes au vue des résultats pour les autres départements dans la même catégorie.
- La part des ILP jugés médiocres atteint 53% pour les services classés « ruraux ». A l'inverse, les services « intermédiaires » de Meuse se démarquent par une part de 95% des ILP jugés bons ou acceptables.

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE DE LA MEUSE PAR RAPPORT AUX AUTRES DÉPARTEMENTS DU BASSIN EN 2015

A noter : pour les départements 08, 52, 55 et 88, qui se situent sur les périmètres de deux agences de l'Eau, les résultats présentés concernent uniquement la partie Rhin-Meuse

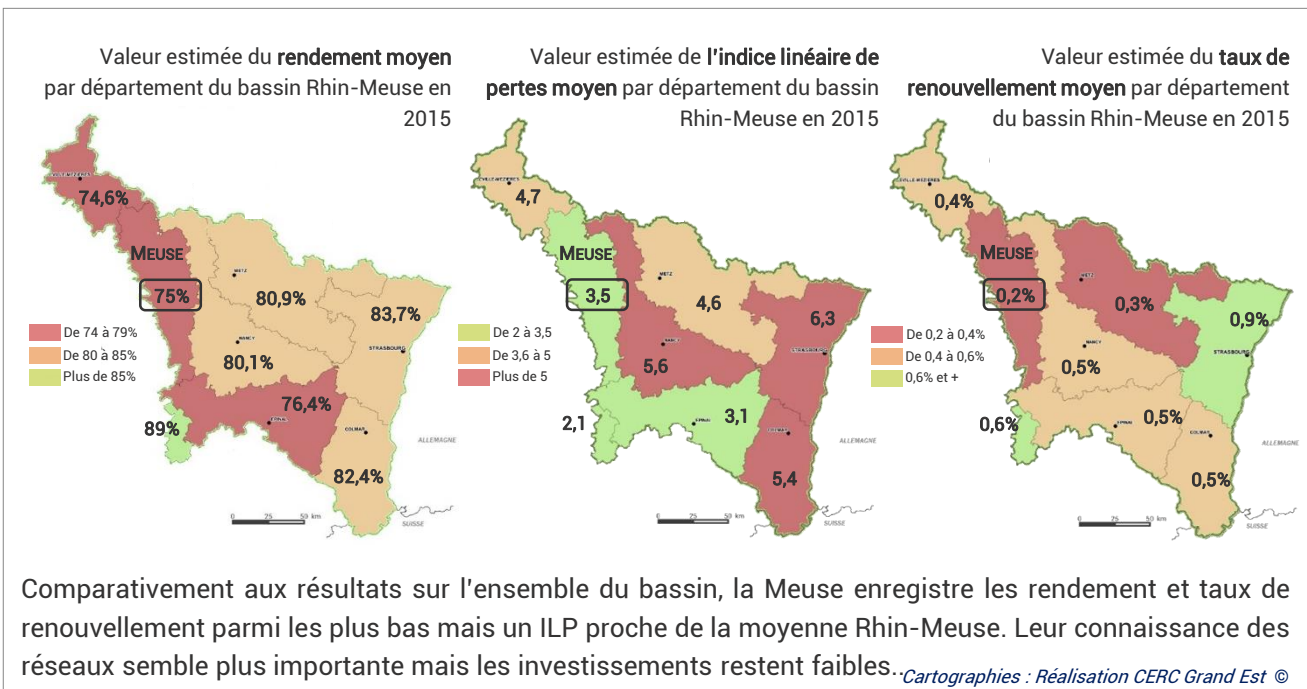

CELLULE ECONOMIQUE REGIONALE DE LA CONSTRUCTION

tél. : 03-87-62-81-45 | e-mail : melissa.cetinski@i-carre.net

Rapport d'étude complet : « Les performances des réseaux d'eau potable du bassin Rhin-Meuse » et synthèse bassin Rhin-Meuse Disponibles auprès de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse et de la CERC