


A noter : Les données départementales sont à manier avec précaution du fait de l'existence de particularités locales pouvant fortement altérer les résultats des estimations


◆ CHIFFRES CLÉS DES RÉSULTATS SUR LE DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE – 2015

| Caractéristiques des services d'eau potable du département de la Moselle - 2015 | Part du Bassin Rhin-Meuse |
|---|---------------------------|
| Services d'eau potable | 179 <i>14%</i> |
| Habitants desservis | 1 079 158 <i>24,4%</i> |
| Longueur du réseau estimé | ≈ 14 889 km <i>30,2%</i> |

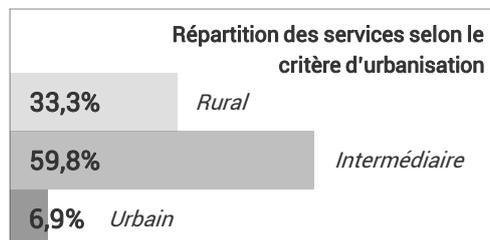

| Indicateurs de performance des réseaux – Moselle | Bassin – 2015 |
|---|------------------|
| Densité de la population (habitants/km) | 44,5 <i>42,0</i> |
| Rendement moyen (%) | 80,9% <i>81%</i> |
| Indice Linéaire de Pertes moyen (m ³ /km/jour) | 4,6 <i>3,6</i> |
| Taux de renouvellement annuel moyen | 0,3% <i>0,6%</i> |
| ICGP moyen – 133 services (sur 120 points) | 77,2 <i>79,7</i> |

Répartition du volume d'eau introduit estimé sur les réseaux en Moselle en 2015



■ Volume consommé ou vendu
■ Pertes en eau potable

Pertes d'eau potable sur la Moselle
≈ **24,5%** des pertes du bassin Rhin-Meuse
(sur un total ≈ 87 millions de m³ d'eau perdus)

CONFORMITÉ DES SERVICES D'EAU EN MOSELLE VIS-À-VIS DU GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT DÉCRET 2012-97 DU 27/01/2012


◆ Etablissement du descriptif détaillé des réseaux (en fonction de l'ICGP)

| Valeur de l'ICGP | Non conforme < 40 points |
|--------------------|--------------------------|
| Nombre de services | 20 |
| % services | 15% |
| % population | 10,7% |
| % linéaire | 4,4% |

15% des services répondants de Moselle sur SISPEA en 2015 (rappel : 133 services) ont un indice inférieur à **40 points** témoignant de l'absence d'un descriptif détaillé des réseaux au sens de la réglementation (bassin Rhin-Meuse : 16,5%).

◆ Respect du rendement seuil

Répartition des services selon l'atteinte ou non du rendement seuil - Moselle

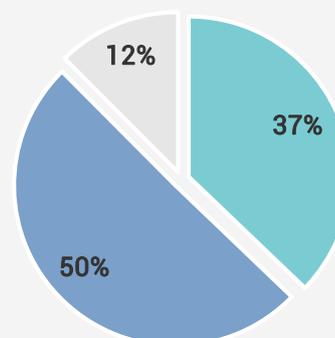

■ Atteint l'objectif 85%
■ Atteint le rendement seuil 65+0,2ILC
■ N'atteint pas le rendement seuil 65+0,2ILC

ILC = Indice Linéaire de Consommation


PERFORMANCES SELON LE CRITÈRE D'URBANISATION

| Estimations des indicateurs de performance par critère d'urbanisation | Rural | Intermédiaire | Urbain |
|---|-------|---------------|--------|
| Rendement moyen (%) | 73,4% | 78,6% | 86,9% |
| Indice Linéaire de Pertes moyen (m3/km/jour) | 2,6 | 4,6 | 9,4 |
| Taux de renouvellement annuel moyen | 0,5% | 0,3% | 0,02% |

Rappel des estimations pour le bassin Rhin-Meuse

| Rural | Intermédiaire | Urbain |
|-------|---------------|--------|
| 73,4% | 77,9% | 86% |
| 2,4 | 5,0 | 8,9 |
| 0,5% | 0,4% | 0,7% |

Caractérisation des ILP selon la densité - Moselle

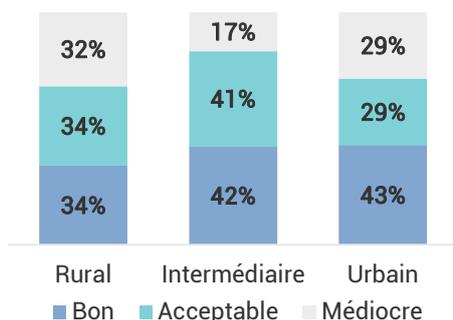

- Selon les estimations, les **services d'eau potable « ruraux »** en Moselle ont un niveau de **performance similaire** à l'ensemble des services de même catégorie sur le Bassin.
- Les **services classés « urbains »** se démarquent par un rendement supérieur à la moyenne générale Rhin-Meuse (81%). Néanmoins le taux de renouvellement est quasi nul, alors que la part des ILP jugés médiocres pour cette catégorie de services atteint **29%**
- A l'inverse, les **services « intermédiaires »** semblent les **plus performants** tout indicateurs confondus. Plus de **80%** des ILP qui sont jugés « bons ou acceptables ». En revanche, le taux de renouvellement moyen est inférieur à la moyenne du Bassin.

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE EN MOSELLE PAR RAPPORT AUX AUTRES DÉPARTEMENTS DU BASSIN EN 2015

A noter : pour les départements 08, 52, 55 et 88, qui se situent sur les périmètres de deux agences de l'Eau, les résultats présentés concernent uniquement la partie Rhin-Meuse

