


A noter : Les données départementales sont à manier avec précaution du fait de l'existence de particularités locales pouvant fortement altérer les résultats des estimations


## ◆ CHIFFRES CLÉS DES RÉSULTATS SUR LE DÉPARTEMENT DU HAUT-RHIN – 2015

Caractéristiques des services d'eau potable du département du Haut-Rhin - 2015	Part du Bassin Rhin-Meuse
Services d'eau potable	204 / 16%
Habitants desservis	762 082 / 17,2%
Longueur du réseau estimé	≈ 7 049 km / 14,3%

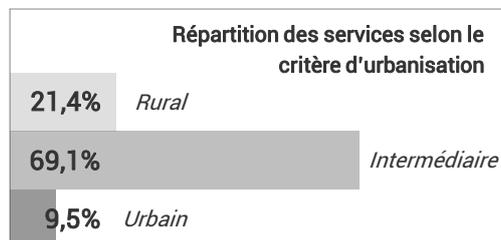

Indicateurs de performance des réseaux – Haut-Rhin	Bassin – 2015
Densité de la population (habitants/km)	49,6 / 42,0
Rendement moyen (%)	82,4% / 81%
Indice Linéaire de Pertes moyen (m3/km/jour)	5,4 / 3,6
Taux de renouvellement annuel moyen	0,5% / 0,6%
ICGP moyen – 111 services (sur 120 points)	79,7 / 79,7

Répartition du volume d'eau introduit estimé sur les réseaux dans le Haut-Rhin en 2015



Pertes d'eau potable sur le Haut-Rhin  
 ≈ **16,1% des pertes du bassin Rhin-Meuse**  
 (sur un total ≈ 87 millions de m<sup>3</sup> d'eau perdus)

### CONFORMITÉ DES SERVICES D'EAU DU HAUT-RHIN VIS-À-VIS DU GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT DÉCRET 2012-97 DU 27/01/2012


#### ◆ Etablissement du descriptif détaillé des réseaux (en fonction de l'ICGP)

Valeur de l'ICGP	Non conforme < 40 points
Nombre de services	16
% services	14,4%
% population	2,1%
% linéaire	3,0%

**14,4%** des services répondants du Haut-Rhin sur SISPEA en 2015 (rappel :111 services) ont un indice inférieur à 40 points témoignant de l'absence d'un descriptif détaillé des réseaux au sens de la réglementation (bassin Rhin-Meuse : 16,5%).

#### ◆ Respect du rendement seuil

Répartition des services selon l'atteinte ou non du rendement seuil - Haut-Rhin

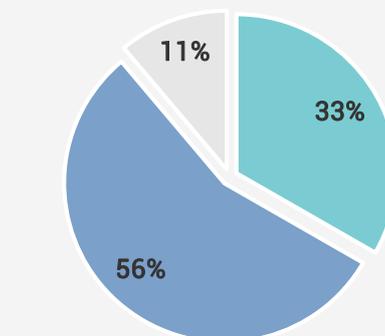

ILC = Indice Linéaire de Consommation


PERFORMANCES SELON LE CRITÈRE D'URBANISATION

Estimations des indicateurs de performance par critère d'urbanisation	Rural	Intermédiaire	Urbain
<b>Rendement moyen (%)</b>	70,7%	79,7%	85,5%
<b>Indice Linéaire de Pertes moyen (m3/km/jour)</b>	3,6	4,7	7,6
<b>Taux de renouvellement annuel moyen</b>	0,3%	0,4%	0,8%

Rappel des estimations pour le bassin Rhin-Meuse

Rural	Intermédiaire	Urbain
73,4%	77,9%	86%
2,4	5,0	8,9
0,5%	0,4%	0,7%


Caractérisation des ILP selon la densité - Haut-Rhin

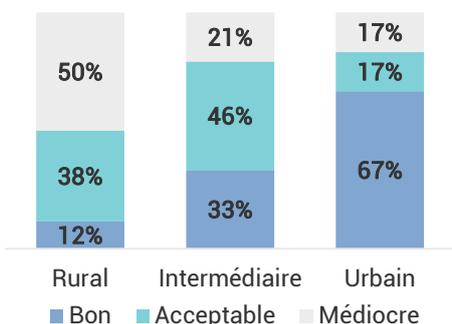

- Selon les estimations, les **services d'eau potable « ruraux »** dans le Haut-Rhin semblent **moins performants** que l'ensemble des services de même catégorie sur le Bassin (rendement inférieur de 2,7 points, ILP supérieur d'1,2 points)
- Les **services classés « intermédiaires »** se rapprochent globalement des performances estimées pour Rhin-Meuse.
- En revanche, les services « **urbains** » seraient a priori **plus performants** tout indicateurs confondus.
- La part des ILP jugés bons atteint **67%** pour les **services « urbains »**. A l'inverse, **la moitié** des indices linéaires de pertes des **services classés « ruraux »** sont jugés médiocres.

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE DANS LE HAUT-RHIN PAR RAPPORT AUX AUTRES DÉPARTEMENTS DU BASSIN EN 2015

*A noter : pour les départements 08, 52, 55 et 88, qui se situent sur les périmètres de deux agences de l'Eau, les résultats présentés concernent uniquement la partie Rhin-Meuse*

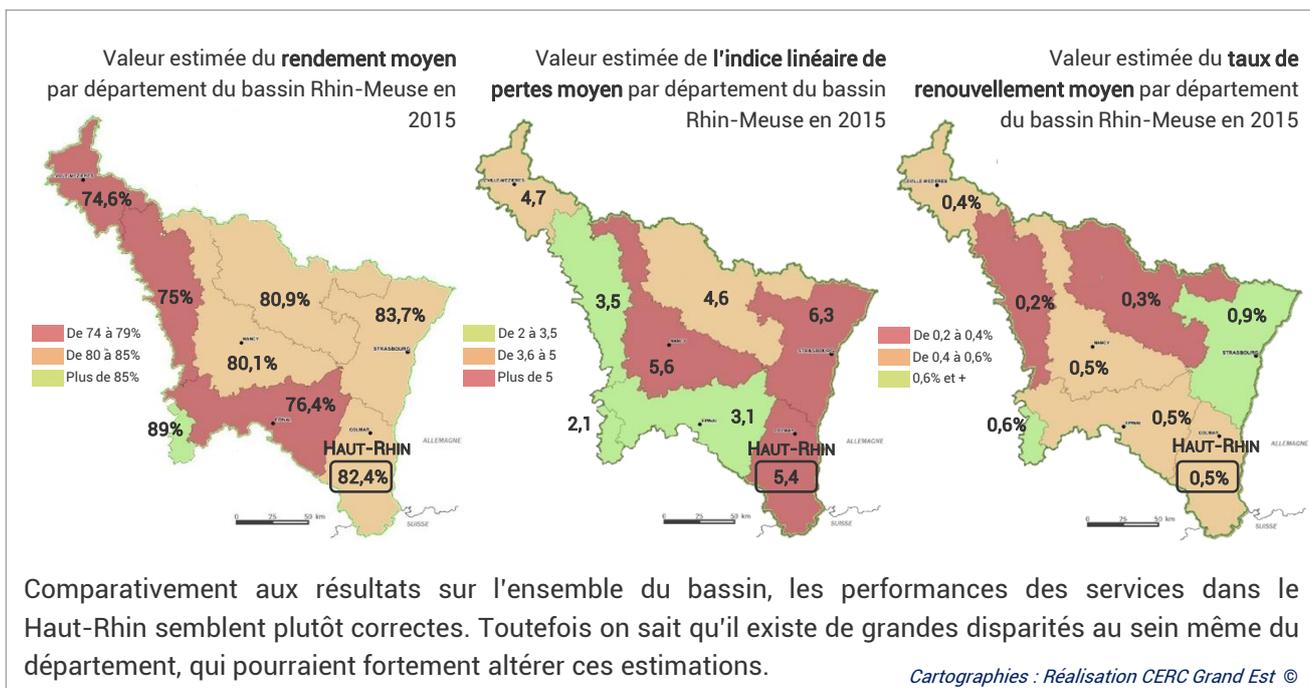

CELLULE ECONOMIQUE REGIONALE DE LA CONSTRUCTION

tél. : 03-87-62-81-45 | e-mail : melissa.cetinski@i-carre.net

Rapport d'étude complet : « Les performances des réseaux d'eau potable du bassin Rhin-Meuse » et synthèse bassin Rhin-Meuse Disponibles auprès de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse et de la CERC